

Садок №11/Будівля

Гаряча вода - підсумок споживання

10 березня 2010 р. - 15 квітня 2010 р.


Деталізація: Щоденно
Джерело даних: Покази лічильників

Про будівлю/зону, загальне споживання

Підпорядкування	Освіта
Організація	Садок №11
Будівля/зона	Будівля
Опис будівлі/зони	
Споживання, м3	125,44

Споживання (Щоденно)

Садок №11/Будівля тренд споживання
Ресурс: Гаряча вода, м3

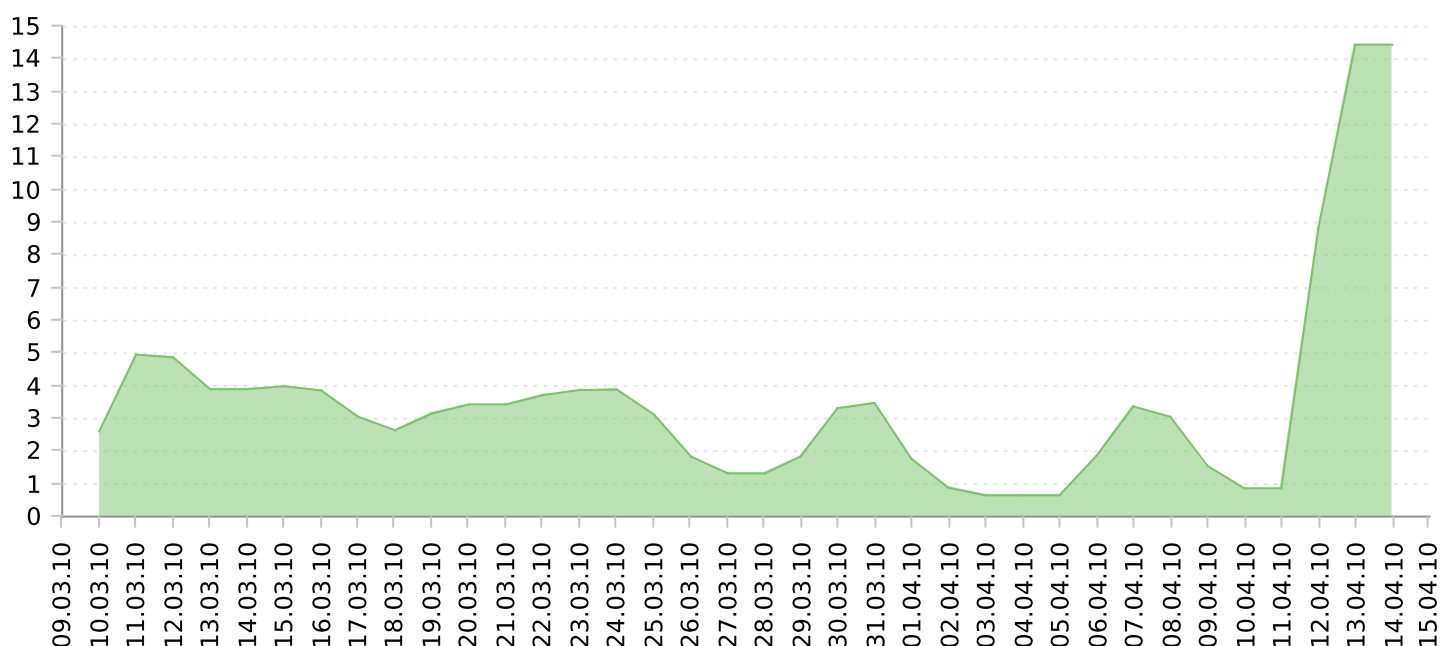

Дата від	Дата до	Споживання, м3
10.03.10	11.03.10	2,61
11.03.10	12.03.10	4,96
12.03.10	13.03.10	4,87
13.03.10	14.03.10	3,90
14.03.10	15.03.10	3,90
15.03.10	16.03.10	3,99
16.03.10	17.03.10	3,86
17.03.10	18.03.10	3,06
18.03.10	19.03.10	2,65
19.03.10	20.03.10	3,16
20.03.10	21.03.10	3,43
21.03.10	22.03.10	3,43
22.03.10	23.03.10	3,72
23.03.10	24.03.10	3,88
24.03.10	25.03.10	3,89

Дата від	Дата до	Споживання, м3
25.03.10	26.03.10	3,13
26.03.10	27.03.10	1,84
27.03.10	28.03.10	1,32
28.03.10	29.03.10	1,32
29.03.10	30.03.10	1,84
30.03.10	31.03.10	3,32
31.03.10	01.04.10	3,48
01.04.10	02.04.10	1,77
02.04.10	03.04.10	0,88
03.04.10	04.04.10	0,65
04.04.10	05.04.10	0,65
05.04.10	06.04.10	0,65
06.04.10	07.04.10	1,86
07.04.10	08.04.10	3,37
08.04.10	09.04.10	3,05
09.04.10	10.04.10	1,55
10.04.10	11.04.10	0,87
11.04.10	12.04.10	0,87
12.04.10	13.04.10	8,83
13.04.10	14.04.10	14,45
14.04.10	15.04.10	14,45
Підсумок		125,44